

Update 4.05

Version 4.05

diosHygDevLib.dll 3.1.3.8

pmscmd.dll 1.5.0.2

Labor

Neu: Vorgabewert für Kunden.

In den Optionen kann nun ein Kunden-Vorgabewert für neue Aufträge erfasst werden.

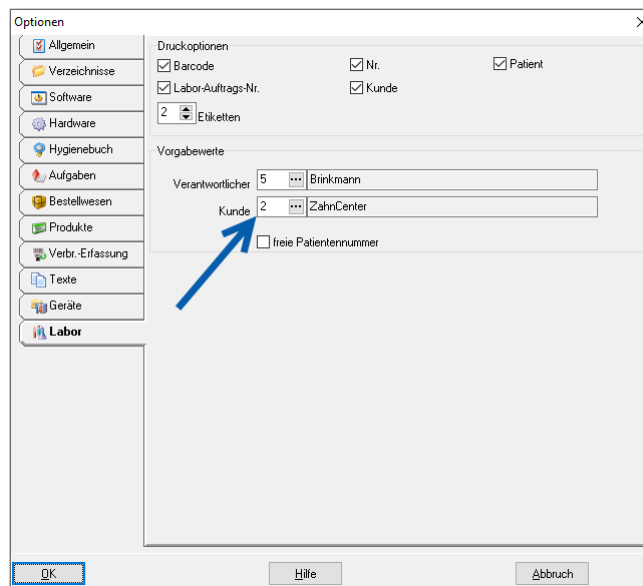


Abbildung 1: Vorgabewert Kunde

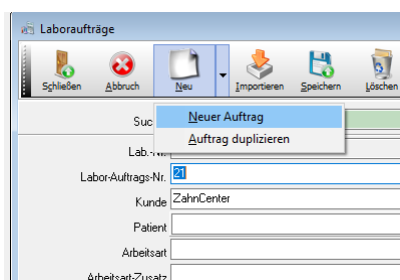


Abbildung 2: Vorgabewert Kunde für einen neuen Auftrag

Neu: Erfassung einer freien Patientennummer.

Auf diese Weise wird die Eingabe einer zusätzlichen, frei definierbaren alpha-numerischen Patientennummer ermöglicht. Dies ist vor allem für Anwender interessant, die eine Patientennummer von externen Kunden übermittelt bekommen. Die Eindeutigkeit ist dabei nur unter zusätzlicher Angabe des entsprechenden Kunden

gegeben. Dieser wird z.B: bei einer Neuanlage ebenfalls berücksichtigt und muss entsprechend erfasst werden.

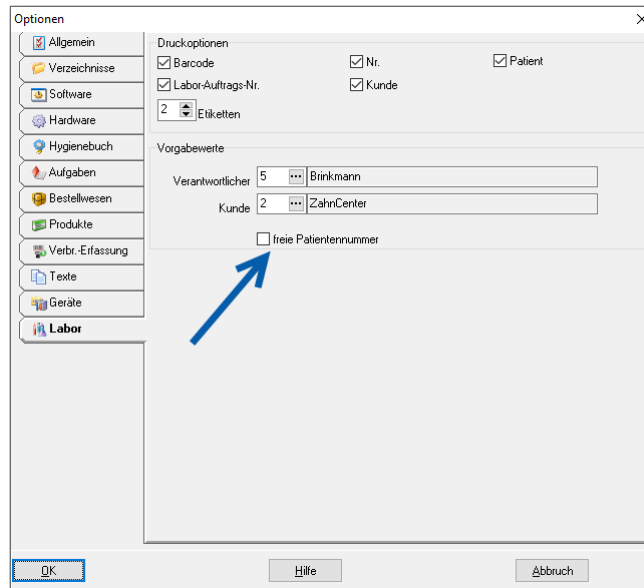


Abbildung 3: Freie Patientennummer

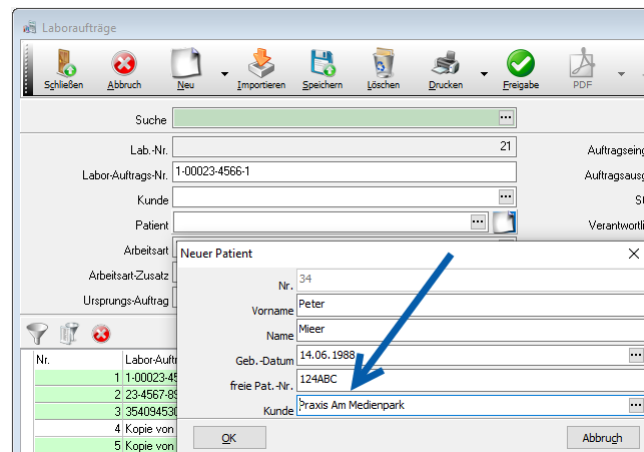


Abbildung 4: Neuer Patient mit freier Nr.

Neu: Ausgabedatum der PDF-Konformitätserklärung. Die Herausgabe der Konformitätserklärung per Ausdruck oder per E-Mail Versand an den Patienten wird nun mit einem Ausgabedatum dokumentiert.

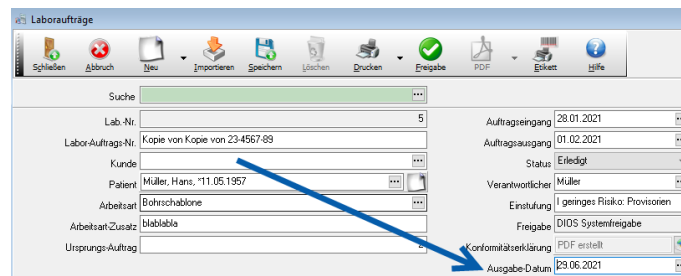


Abbildung 5: Ausgabedatum

Neu: Im Laborreport ist nun die Filterung nach Laboraufträgen mit Fehlern möglich.

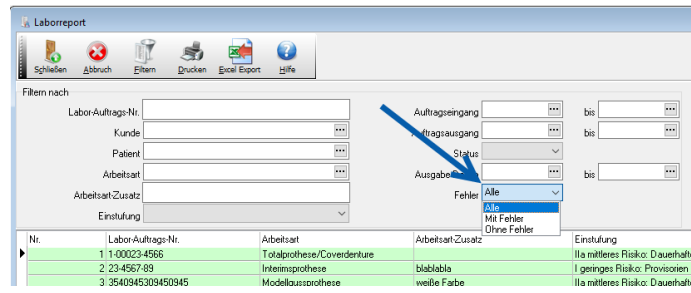


Abbildung 6: Filterung nach Fehlern

Produkte

Neues Feld *Klasse* zur Einstufung von Mediziprodukten.

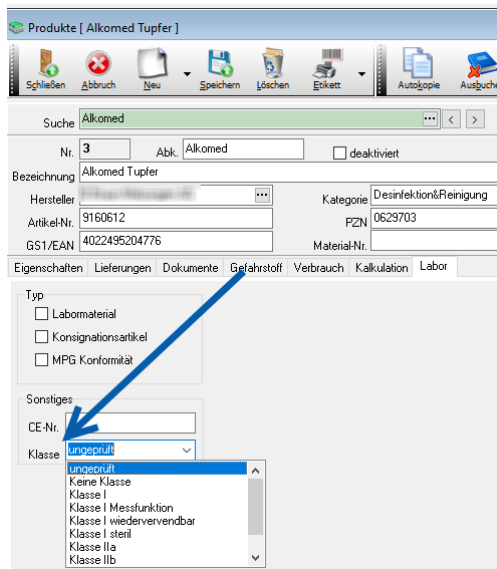


Abbildung 7: Med. Klasse

Mitarbeiter

Wir bereits schon im Touch-Modul bekannt, ist nun auch in der Desktop Applikation das Ausblenden des Mitarbeiter-Geburtsdatums möglich.

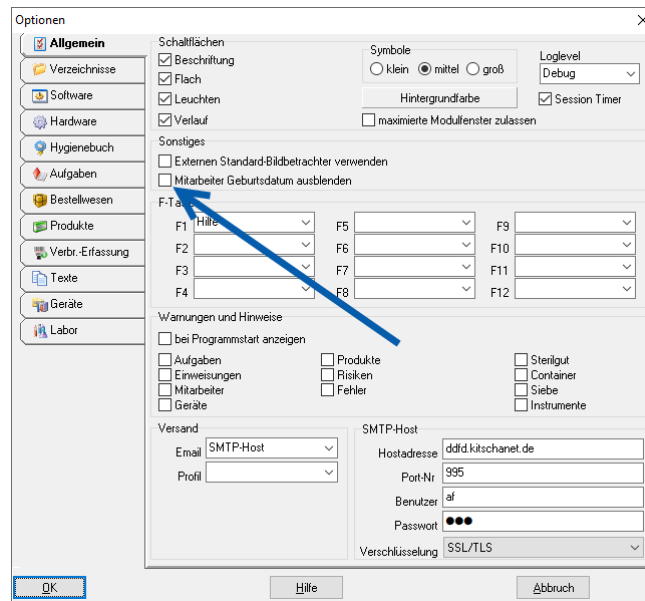


Abbildung 8: Ausblenden des Geburtsdatums